



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়ারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

পলিসি নাম	অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালাঃ (Fire Safety Policy)	
পলিসি নম্বর	৩১	
পরীক্ষণের তারিখ	০১ লা জানুয়ারী ২০২০	
প্রস্তুতকারী	মোঃ ইদ্রিস মল্লিক- ব্যবস্থাপক(কমপ্লায়েন্স)	
পরীক্ষণকারী	মোঃ মাহমুদ হোসেন উপ মহাব্যবস্থাপক(মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপ্লায়েন্স)	
অনুমোদনকারী	আলফাজ উদ্দিন আহমেদ- নির্বাহী পরিচালক	

ক্রমিক নং	বিষয়
০১.	অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালাঃ
০২.	অর্গানাইজেশন ঃ ২.১ অর্গানাইজেশন চার্ট ২.২ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বসমূহ
০৩.	রুটিন ও প্রসিডিউর ঃ ৩.১ বাস্তবায়ন রুটিন ৩.২ যোগাযোগ রুটিন ৩.৩ ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল রুটিন
০৪.	-যোগা-যোগ ও বাস্তবায়ন ঃ ৪.১ যোগাযোগ ৪.২ বাস্তবায়ন
০৫.	ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল ঃ



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়্যারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

১. পলিসি

অগ্নি নিরাপত্তা নীতিমালা

ভূমিকা : ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ একটি বৃহৎ পোশাক রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান। সহস্রাধিক শ্রমিক এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। শ্রম নিবিড় রপ্তানীমুখী গ্যামেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ এর জন্য অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি : ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ কর্তৃপক্ষ সকল শ্রমিকদের অগ্নি দূর্ঘটনা হইতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধানের বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কারখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য অগ্নি দূর্ঘটনা এড়ানো ও অগ্নি নির্বাপনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কর্তৃপক্ষ Bangladesh National Building Code-2008, অগ্নি প্রতি-রাধ ও নির্বাপন আইন ২০০৩ “ফায়ার সার্ভিস রুলস্ - ১৯৬১” এবং উক্ত রুলসের ২৫শে মে ১৯৯৯ তারিখ প্রকাশিত এস.আর.ও নং ১০৯ আইন ৯৯ দ্বারা Warehouse Workshop of Garments Industries এর জন্য প্রদত্ত Standard - IX Ges Standard – X, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ইং এর আলোকে এবং ২০১৩ইং সালের সংশোধিত ধারা অনুযায়ী অগ্নি নিরাপত্তা নীতিমালা প্রনয়ন করা হয়েছে। এস আর ও নং-১০৯-আইন/৯৯-Fire Service Ordinance.1959 (E.P.Ord.XVII of 1959) এর Section 47 এর ক্ষমতাবলে সংশোধিত Fire Service Rules-1961 মোতাবেক। এছাড়াও বিস্তারিত জানার জন্য সর্বশেষ পৃষ্ঠায় “অগ্নিকাণ্ডে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যাদী” ছকটি দেখুন।

উদ্দেশ্যঃ ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ আইন অনুযায়ী সতঃসিদ্ধ অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়গুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে সমাজ এবং পরিবেশের ক্ষতি না করে সকল শ্রমিক, কর্মকর্তা/কর্মচারী, ভিজিটর এবং সকল ঠিকাদারদের একটি নিরাপদ, সুস্থ্য কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এ নীতিমালা প্রনয়-নর উদ্দেশ্য।

নীতিমালার লক্ষ্যঃ অগ্নি দূর্ঘটনা হইতে শ্রমিক/কর্মচারী-দর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধান, জান ও মা-লর ক্ষতি ও ভবিষ্যতে অগ্নি দূর্ঘটনা সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনা ঐ নীতিমালার লক্ষ্য।



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়ারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

২. অর্গানাইজেশন

ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ একটি বৃহৎ পোশাক রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান। সহস্রাধিক শ্রমিক এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ সব সময় শ্রমিকদের অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কারখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য অগ্নি দূর্ঘটনা এড়ানো ও অগ্নি নির্বাপনের বিষয়ে যে নীতিমালা প্রনয়ন করেছে তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও উপরোক্ত বিষয়ের উপর কারেক্টিভ এ্যাকশন প্ল্যান করা এবং তা প্রয়োগ করার নিমিত্তে নিম্নলিখিত ১৯ (উনিশ) সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।


০১. মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপ্লায়েন্স)
০২. উপ-মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপ্লায়েন্স)
০৩. ব্যবস্থাপক (কমপ্লা-য়ন্স)
০৪. ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)
০৫. ব্যবস্থাপক (ই এম এস)
০৬. সহঃ ব্যবস্থাপক(ফায়ার সেফটি)
০৭. মেডিকেল অফিসার
০৮. কমপ্লা-য়ন্স অফিসার
০৯. ওয়েল ফেয়ার অফিসার
১০. সেফটি অফিসার
১১. সিকিউরিটি ইনচার্জ
১২. মেইন্টেন্যান্স বিভাগ
১৩. সিকিউরিটি সুপারভাইজার
১৪. ইলেক্ট্রিশিয়ান
১৫. মেকানিক্স
১৬. সিকিউরিটি গার্ড
১৭. অগ্নি নির্বাপন দল
১৮. উদ্ধারকারী দল
১৯. প্রাথমিক চিকিৎসা দল



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়ারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

২.১ অর্গানাইজেশন চার্ট

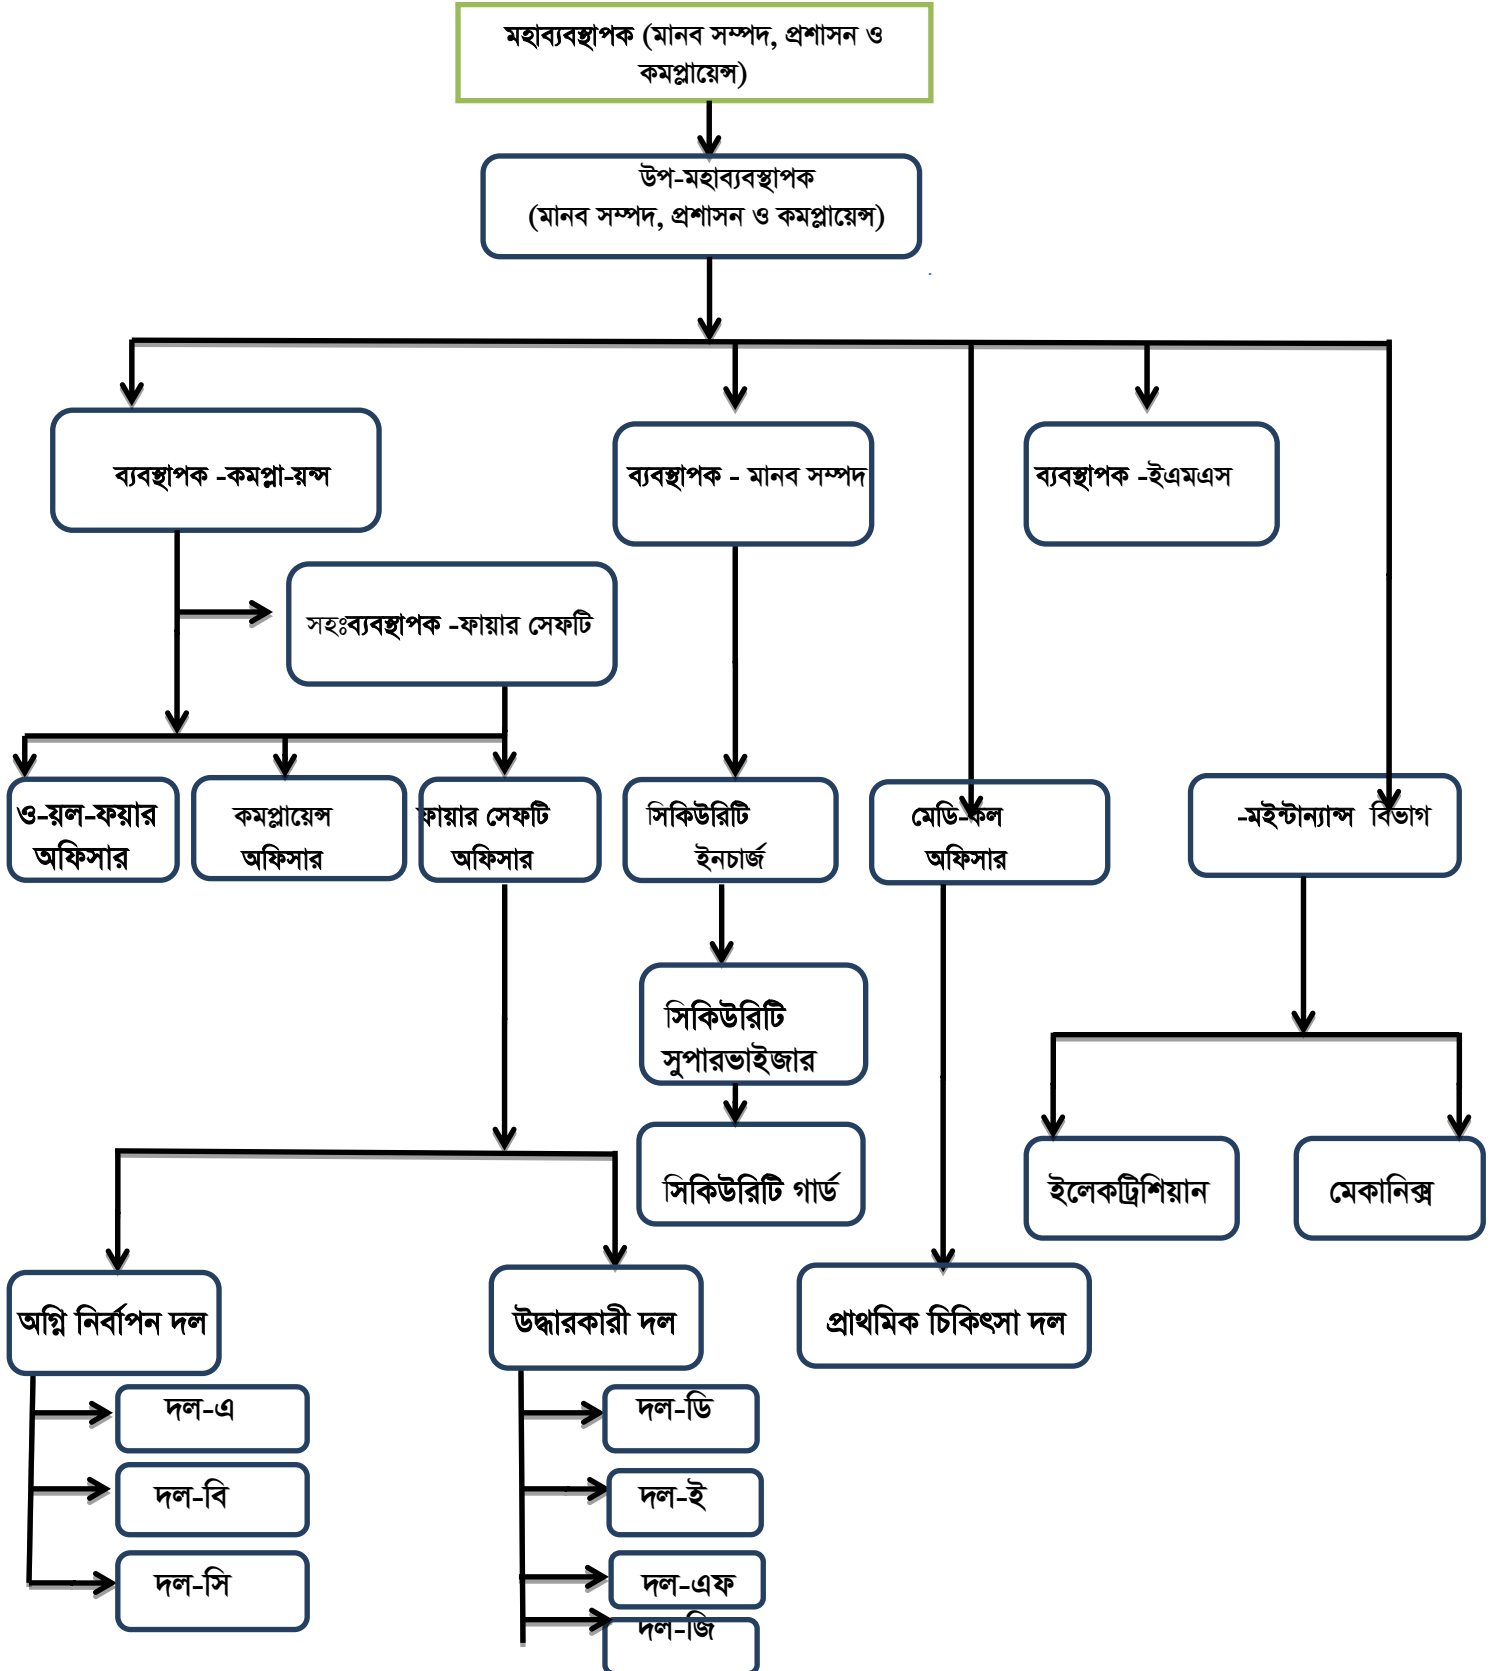



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়ারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

২.২ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বসমূহ

মহা ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপ্লায়েন্স)

- # অগ্নি নিরাপত্তা নীতিমালা বাস্তবায়ন-নর বিষয়ে সকল তথ্য বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কে দ্রুত সিদ্ধান্ত দিবেন।
- # অগ্নি নিরাপত্তা নীতিমালা বিষয়ে কোন অভিযোগ/সমস্যা থাকলে অবশ্যই মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপ্লায়েন্স) দ্রুত সিদ্ধান্ত দিবেন।

উপ-মহা ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপ্লায়েন্স):

- # কোন ফ্লোরে আগুন লাগার খবর শোনা মাত্র যতদ্রুত সম্ভব ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হবে এবং আগুন নির্বাপনের কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা তদারকি করতে হবে। যদি আগুনের মাত্রা বেশি হয় তাহলে নিকটবর্তী ফায়ার সার্ভিস অফিসে এবং পুলিশস্টেশনে খবর দিবেন।
- # পলিসি বাস্তবায়ন-নর ব্যাপারে সকল সেকশনের সাথে সমন্বয় করা।
- # পলিসি বাস্তবায়ন-নর ব্যাপারে কোন বিচ্যুতি ঘটলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- # অডিট রিপোর্ট এর ভিত্তিতে সদস্যদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত করা, সমস্যার কারন নির্ণয় করা এবং এ্যকশান প্ল্যান তৈরী করা।

ব্যবস্থাপক (ই এম এস):

- # সকল প্রকার কেমিকেল এর ব্যবহার ও সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ):

- # বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স এর নিয়ম মোতাবেক প্রতি বছর ফায়ার লাইসেন্স নবায়ন করা।
- # গুরুতর জখমের ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী হাসাপাতালের সাথে চুক্তি করা।
- # ফ্যাক্টরীতে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটলে মহা ব্যবস্থাপক (অপারেশন) কে অবহিত করা
- # ফ্যাক্টরীতে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটলে উপ-মহা ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপন্টায়ন্স) এর অনুপস্থিতি-ত সহঃব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ) দমকল বাহিনী, স্থানীয় থানা, চুক্তিকৃত হাসাপাতালে এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীকে জানানো।
- # ফ্যাক্টরীতে অগ্নি মহড়ার ব্যাপারে সকল সেকশনের সাথে সমন্বয় করা।
- # ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময় বহিঃগমন পথ যাতে তালাবদ্ধ না থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

ব্যবস্থাপক (কমপ্লা-য়ন্স):

- # দাহ্য ও সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদী নিরাপদে সতর্কতার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও ব্যবহার-র ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- # ফ্যাক্টরীর বিপদজনক সংকেতগুলো ও অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার বিধি নিয়মিত পোস্টেড করার বিষ-য় সমন্বয় করা।
- # নিয়মিত অগ্নি মহড়া পরিচালনা করার বিষ-য় সমন্বয় করা এবং অগ্নি মহড়ার রেকর্ড সংরক্ষণ করা।
- # প্রয়োজন অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং বিজিএমইএ এর মাধ্যমে অগ্নি নির্বাপন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা।
- # যদি ফ্যাক্টরীতে কোন অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে প্রাথমিক তদন্ত সাপেক্ষে তার কারণ উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- # ইন্টারনাল অডিট করা এবং অডিট এর রি-পোর্ট মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপ্লায়েন্স) কে অবহিত করা।



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়ারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

সহঃ ব্যবস্থাপক (ফায়ার সেফটি)ঃ

- # সকল অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের নিরাপদে সতর্কতার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ, পর্যাবেক্ষণ ও ব্যবহা-রর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- # ফ্যাক্টরীর বিপদজনক সংকেতগুলো ও অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার বিধি নিয়মিত পোষ্টেড করার বিষ-য় সমন্বয় করা।
- # নিয়মিত অগ্নি মহড়া পরিচালনা করার বিষ-য় সমন্বয় করা এবং অগ্নি মহড়ার রেকর্ড সংরক্ষণ করা।
- # প্রয়োজন অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং বিজিএমইএ এর মাধমে অগ্নি নির্বাপন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা।
- # যদি ফ্যাক্টরীতে কোন অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে প্রাথমিক তদন্ত সাপেক্ষে তার কারণ উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- # ইন্টারনাল অডিট করা এবং অডিট এর রি-পোর্ট ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স) কে অবহিত করা।

মেডিকেল অফিসারঃ

- # যদি ফ্যাক্টরীতে কোন অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে কোন শ্রমিক/কর্মচারী গুরুতর জখম হলে তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- # শ্রমিক/কর্মচারী ও প্রাথমিক চিকিৎসা দলের সদস্যদের নিয়মিত ও রিফ্রেশার্স প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ দেয়া।
- # মেডিকেল রু-ম পর্যাপ্ত পরিমাণ ঔষধ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করা।

কমপ্লা-য়ন্স অফিসারঃ

- # ফ্যাক্টরীতে ক্যামিকেল ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- # জরুরী ফোন নাম্বার সমূহ নিয়মিত আপডেট করা।
- # অগ্নি মহড়া পরিচালনা করা ও মহড়ার সময় করণীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা।
- # ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর মাধমে অগ্নি নির্বাপন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা।
- # প্রত্যেক ফ্লোর/সেকশনে অগ্নিনির্বাপন দল এবং উদ্ধারকারী দল গঠন করা।
- # যদি ফ্যাক্টরীতে কোন ছোট অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তার কারন উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- # সকল ইলেক্ট্রিক্যাল প্যানেল বোর্ডে রাবার ম্যাট আছে কিনা তা পর্যবেক্ষন করা।
- # আইলস্ মার্ক বা হলুদ লাইন দ্বারা চিহ্নিত পথ এবং গলিপথসমূহ যাতে প্রতিবন্ধকতামুক্ত থাকে সে বিষয়ে লক্ষ রাখা।
- # ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সমূ-হর শ্রমিক/কর্মচারী-দর অগ্নি দুর্ঘটনার কারন সমূহ অবগত করা।
- # ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীদের নিয়মিত ফ্লিম প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ফায়ার সেইফটি অফিসার ঃ

- # অগ্নি নির্বাপক য-ন্ত্রের সিল ও প্রেসার এবং সাপ্তাহিক চেক লগ রি-পোর্ট পর্য-বক্ষন করা।
- # জরুরী বহিঃগমন চিত্র প্রদর্শিত অবস্থায় আছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষন করা।
- # ফায়ার লাইসেন্স অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- # দৈনিক চেক লিষ্ট অনুযায়ী অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সমূহ সঠিক ও কার্যকর আছে কিনা তা পরিদর্শন করা।
- # ফ্যাক্টরীর বিপদজনক সংকেতগুলো ও অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার বিধি নিয়মিত পোষ্টেড করা।



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়ারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

- # অগ্নি মহড়া পরিচালনা করা ও মহড়ার সময় করণীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা।
- # অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার বিধি সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।
- # প্রত্যেক ফ্লোর/সেকশনে অগ্নিনির্বাপন দল এবং উদ্ধারকারী দল গঠন করা।
- # যদি ফ্যাক্টরীতে অগ্নি দূর্ঘটনা ঘটে তাহলে তার কারন উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- # সকল ইলেক্ট্রিক্যাল প্যানেল বোর্ডে রাবার ম্যাট আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে কমপ্লায়েন্স অফিসারকে জানানো।
- # দৈনিক ফায়ার রাউন্ড চেক লিষ্ট পর্য-বক্ষন এবং সে মোতা-বক ব্যবস্থা গ্রহন।
- # আইলস্ মার্ক বা হলুদ লাইন দ্বারা চিহ্নিত পথ এবং গলিপথসমূহ যাতে প্রতিবন্ধকতামুক্ত থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

ওয়েলফেয়ার অফিসারঃ

- # ফ্যাক্টরীর শ্রমিক/কর্মচারীদের অগ্নি নিরাপত্তামূলক সচেতনতার জন্য সকল সিডিঁতে সচেতনতামূলক পোস্টার প্রদর্শিত আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।
- # প্রতি ফ্লোরে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ছবি ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সম্বলিত প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স আছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।
- # শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করা ও প্রশিক্ষণের রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

সিকিউরিটি বিভাগঃ

- # অগ্নি দূর্ঘটনা কা-ল সিকিউরিটি ইনচার্জ গে-ট দাড়িয়ে বহিরাগতদের ফ্যাক্টরীর ভিতরে প্র-ব-শ বাধা দি-ব যেন অযথা ভীড় না হয়।
- # ফ্যাক্টরীতে নির্দিষ্ট স্থানে কার পাকিং এর ব্যবস্থা করা যাতে জরুরী মুহুর্তে বর্হিঃগমনে কোন সমস্যা বা দূর্ঘটনা না ঘ-ট।
- # দিন শে-ষ ফায়ার রাউন্ড চেক লি-ষ্ট প্রাপ্ত তথ্য মহা ব্যবস্থাপক (অপারেশন) কে অবহিত করা।

-মইন্টা-নন্স বিভাগঃ

- # বিভাগীয় ইনচার্জ তার অধিনস্থ-দর দায়িত্ব ও কর্তব্য ভাগ করে দেয়া, হাতে কলমে বুঝিয়ে দেয়া এবং তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতা আদায় করে নেয়া।
- # বিদ্যুৎ চালিত যে কোন যন্ত্রের বা যন্ত্রাংশের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের তদারকি করা।
- # বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন ও জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও পরিচালনার ব্যবস্থার তদারকি করা।
- # বৈদ্যুতিক মালামালের চাহিদাপত্র যাচাই ও নিয়ন্ত্রন করা।
- # কারখানার যে কোন বর্ধিতাংশের বিদ্যুতায়ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহন করা।
- # ক্রয়কৃত যাবতীয় বৈদ্যুতিক মালামালের মান নিয়ন্ত্রন/যাচাই করা।
- # সর্বোপরি নিজের সেকশন পরিচালনার জন্য অধিনস্থদের মাঝে দায়িত্ব বন্টন, কর্ম সময় নিয়ন্ত্রন তথা যাবতীয় বিষয়াবলী সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং যে কোন উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা।
- # বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থা কার্যকর আ-ছ কি না তা পর্য-বক্ষন করা।
- # ফ্যাক্টরীতে অগ্নি দূর্ঘটনা ঘটলে উপ-মহা ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপন্টায়ন্স) অথবা সহঃব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ) এর অনুপস্থিতি-ত দমকল বাহিনী, স্থানীয় থানা, চুক্তিকৃত হাসপাতালে (গনস্বাস্থ্য হাসপাতালে) জানানো।



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়ারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

সিকিউরিটি সুপারঃ

- # যদি অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে ফ্যাক্টরীর শ্রমিক কর্মচারীদেরকে এবং পার্ক করা গাড়ীকে দ্রুত বাহির হতে সাহায্য করবে।
- # ফ্যাক্টরীর ভিতরে যেন বাহিরের লোকজন বা কোন গাড়ী অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করবে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকলে তা প্রতিহত করবে।
- # ফ্যাক্টরীর সামনের রাস্তা সর্বদা উন্মুক্ত রাখবে যেন প্রয়োজনে ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশের গাড়ী ও এ্যাম্বুলেন্স দ্রুত চলাচল করতে পারে।
- # অগ্নিকাণ্ড ঘটে এমন কোন দ্রব্য ফ্যাক্টরীর ভিতরে যেন প্রবেশ না করে সে বিষয়ে সর্বোচ্ছ সতর্ক থাকা।
- # ফ্যাক্টরীর বর্জ্য যেমন ব্লুট, পলি, কার্টন, মেশিন ওয়েল অপ্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদী নিরাপদে সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করা।
- # ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে যাবার পর রুটিন মাসিক নিয়মিত চেক করা। (উক্ত চেকের সময় ইলেকট্রিক প্রতিনিধি/ফায়ার সেফটি অফিসার/এডমিন অফিসার উপস্থিত থাকবেন)।

সিকিউরিটি গার্ডঃ

- # দুর্ঘটনার সময় নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাত্ ফ্যাক্টরী গেইটের ভিতরে ও বাহিরে অবস্থান নিবেন অথাৎ কর্ডন পাটির বা অস্থায়ী বেড়ার কাজ করবেন, তাছাড়া মানুষ ও গাড়ী চলাচলের জন্য সম্মুখের রাস্তা উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করবেন।

ইলেক্ট্রিশিয়ানঃ

- # ফায়ার এলার্ম, স্মোক ডিটেক্টর, জরুরী বাতি ও আইপিএস সমূহ নিয়মিত চেক করা এবং কোন সমস্যা থাকলে বিভাগীয় ইনচার্জ-ক অবহিত ক-র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরা।
- # দৈনিক চেক লিষ্ট অনুযায়ী বৈদ্যুতিক যন্ত্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং কোন ত্রুটি পেলে বিভাগীয় ইনচার্জ-ক অবহিত ক-র সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- # ভাঙ্গা সুইচ-সকেট, খোলা/ঝুলানো তার ও সকল সংযোগ সঠিক ও নিরাপদভাবে সংযুক্ত অবস্থায় সংযুক্ত আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং কোন ত্রুটি থাকলে বিভাগীয় ইনচার্জ-ক অবহিত ক-র তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- # বুকিপূর্ণ স্থান সমূহ যেমনঃ বয়লার রুম, জেনারেটর রুম, এমডিবি, কেমিক্যাল স্টোর, বন্ডেড ওয়্যার হাউস প্রতিদিন কর্ম দিবসের শুরুতে চেক করা এবং বিভাগীয় ইনচার্জ-ক অবহিত করা।

মেকানিক্সঃ

- # দুর্ঘটনার সময় ফায়ার পাম্প এবং সংরক্ষিত জলাধার কোথায় কি অবস্থায় আছে তা দ্রুত দেখে ফায়ার সার্ভিস টিম কে অবহিত করা এবং তাদের সর্বাত্মক সহযোগীতা করা।

অগ্নি নির্বাপন দলঃ

- # অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটলে “এ” দল অগ্নি সং-কত বাজা-ব এবং বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বন্ধ কর-ব ও বাধা সৃষ্টিকারী সমস্ত জিনিস সরি-য় ফেল-ব।
- # আগুন লাগার সাইরেন শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ফাইটিং পার্টির “বি” দল প্রত্যেকে দ্রুত নিকটবর্তী অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের কাছে চলে যাবে ও যন্ত্র নামিয়ে নেবে এবং একত্রিত হয়ে আগুন কোথায় লেগেছে তা জানার চেষ্টা বা পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবে। তবে যদি নিজ ফ্লোরে আগুন লাগে তাহলে দ্রুত আগুনের কাছে যাবে। এবং আগুনের দিকে তাক করে অগ্নি নির্বাপনী যন্ত্র ব্যবহার করবে।



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়ারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

- # “সি” দল দ্রুত হোস রি-লর কা-ছ চ-ল যা-ব এবং পরবর্তী নি-র্দ-শর জন্য অ-পক্ষা কর-ব।
- # ফায়ার ব্রিগেড দল আসলে তাদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে এ, বি এবং সি দল।

উদ্ধারকারী দল :

- # অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটলে “ডি”- দল দুর্ঘটনা এড়া-নার জন্য -ফ্লা-র কর্মরত গর্ভবতী ও বয়স্ক কর্মী-দের উদ্ধার ক-র নিরাপদ স্থা-ন স্থানান্ত-রর ব্যবস্থা কর-ব।
- # “ই”- দল ফ্লো-র যদি কোন শারীরিক প্রতিবন্ধী শ্রমিক থা-ক তা-দর উদ্ধার ক-র নিরাপদ স্থা-ন স্থানান্ত-রর ব্যবস্থা কর-ব।
- # “এফ”- দল -কান শ্রমিক টয়-ল-ট বা অন্য কোথাও আটকা প-ড়-ছ কিনা তা পর্য-বক্ষণ কর-ব। যদি কোন শ্রমিক কোথাও আটকা প-ড় তা-ক দ্রুত উদ্ধার ক-র নিরাপদ স্থা-ন স্থানান্ত-রর ব্যবস্থা কর-ব।
- # “জি”-দল চাইল্ড কেয়ার রুমে অবস্থানরত বাচ্চাদের এবং অতিথিদের অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত উদ্ধার ক-র নিরাপদ স্থা-ন স্থানান্ত-রর ব্যবস্থা কর-ব।

প্রাথমিক চিকিৎসা দল :

- # আগুন লাগার সাইরেন শোনামাত্র দ্রুত ফাষ্ট এইড বক্স এর কাছে অবস্থান নিবে
- # আহত বা অসুস্থ রোগীকে দ্রুততার সাথে নিরাপদ স্থানে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করবে।
- # প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ না হওয়ার মত অবস্থা হলে উদ্ধার কারী সদস্যদের দিয়ে দ্রুত পার্শ্ববর্তী হাসপাতা-ল প্রেরন করবে।

০৩. রুটিন ও প্রসিডিউর

বাংলাদেশে গ্যামেন্টস শিল্প একটি অনন্য রপ্তানী মুখী প্রতিষ্ঠান। গুণগত মানের জন্য বিশ্ব জুড়ে যার সুনাম রয়েছে। প্রতি বছর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত গুলোর মধ্যে গ্যামেন্টস শিল্প খাত থেকে সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। বিংশ শতাব্দীর নব্বই দশকে বাংলাদেশে গ্যামেন্টস শিল্পের প্রসার খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক। সম্প্রতি কিছু গ্যামেন্টস শিল্পে সংঘঠিত অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা দেশবাসীকে বিচলিত করেছে। এ প্রসঙ্গে অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ একান্ত জরুরী।

অগ্নি কাণ্ড বা দুর্ঘটনার কারণ সমূহ :

- এ যাবতকালে সংঘঠিত সকল অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ হিসেবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- বিড়ি সিগারেটের আগুন থেকে অগ্নি কাণ্ড হতে পারে



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়্যারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

- দিয়াশলাই, সিগারেটের জ্বলন্ত অবশিষ্টাংশ থেকে অগ্নি কাণ্ড ঘটতে পারে।
- যে কোন ধরনের বিস্ফোরক বা কেমিক্যাল থেকে অগ্নি কাণ্ড বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
- অসতর্কতা।
- ওয়েল্ডিং থেকে।
- সুইং মেশিনের মটরের ঘর্ষনের ফলে।
- বয়লার বাষ্ট বা লিকেজ।
- বৈদ্যুতিক জেনারেটর অতিরিক্ত গরম হয়ে।
- দৈব ঘটনা। যেমনঃ বজ্রপাত।
- বিবাদ / ইচ্ছাপূর্বক / অন্তঘাত ইত্যাদি।

৩.১ বাস্তবায়ন রুটিন

কার্যক্রম সমূহ/ Activities (What)	প্রক্রিয়া/ Procedure (How)	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ (Who/Designation)	বাস্তবায়নের সময় (When)	বাস্তবায়নের সময়সীমা (Time Line)
০১. বৈদ্যুতিক সার্কিট	কারখানার ভিতরে যেসব বৈদ্যুতিক তার বা প্যানেল বোর্ড আছে সেগুলো খুবই উন্নত মানের এবং বাজবার সিস্টেম বৈদ্যুতিক লাইন থাকার কারণে সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ প্রত্যেক বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে অটো সার্কিটব্রেকার স্থাপন করা হয়েছে। সার্কিট হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত বৈদ্যুতিক লাইন বন্ধ হয়ে যাবে এবং জরুরী বাতি জ্বলে উঠবে।	-মইন্ট্যা-নন্স ইনচার্জ এবং ইলেকট্রিশিয়ান	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
০২. বৈদ্যুতিক যন্ত্রসমূহ (জরুরী বাতি, এক্সিট বাতি, আইপিএস, ভাঙ্গা সুইচ-সকেট, খোলা/ঝুলানো তার ও সকল সংযোগ সঠিক আছে কিনা পর্যবেক্ষন	দৈনিক ফ্যাক্টরীর ইলেকট্রিশিয়ান কর্তৃক সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রসমূহ, জেনারেটর, বয়লার ইত্যাদি নিয়মিত পরিদর্শন করেন। কোন ত্রুটি পেলে সাথে সাথে তা মেরামত করা হয় এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে ভাঙ্গা সুইচ-সকেট, খোলা/ঝুলানো তার ও সকল সংযোগ সঠিক ও নিরাপদভাবে সংযুক্ত অবস্থায় আছে কিনা তা পর্যবেক্ষন করা এবং কোন সমস্যা থাকলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহন করা।	-মইন্ট্যা-নন্স ইনচার্জ এবং ইলেকট্রিশিয়ান	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
০৩. দাহ্য পদার্থের ব্যবহার ও সংরক্ষন	বিভিন্ন কাজের জন্য যেসব স্থানে কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় এবং	ব্যবস্থাপক (ই এম এস)	মা-স ০১ বার	ট্রেনিং সময়সূচী অনুযায়ী।



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়রহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

	কাজ শেষে কারখানার বাহিরে নিরাপদ স্থানে পৃথক করে রাখা হয় যাতে অগ্নি দূর্ঘটনা না ঘটে সেদিকে নিরাপত্তা বিভাগ সজাগ দৃষ্টি রাখেন। এছাড়াও প্রতি মাসে ০১ বার ক্যামিকেল এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।			
০৪. অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র সমূহ (ফায়ার এলার্ম, স্মোক ডিটেক্টর, হোস রীল সমূহ) নিয়মিত পরিদর্শন	প্রতিদিন অগ্নি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং কোন সমস্যা থাকলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	ফায়ার সেইফটি অফিসার	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
০৫. কারখানায় জরুরী বর্হিগমন ও চলাচল পথের পরিচিতি	আমাদের প্রতিটি উৎপাদন ফ্লোরে কমপক্ষে ৩টি করে দরজা আছে। ফ্লোর চলাকালীন দরজা খোলা থাকে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দূর্ঘটনাকালীন সবকয়টা দরজায় জরুরী বাহির হিসাবে গন্য করতে হবে। আমাদের প্রতি ফ্লোরে দূর্ঘটনাকালীন কিংকর্তব্যবিমুড় শ্রমিকদের সাহায্যার্থে রাস্তা সব সময় প্রতিবন্ধকতা মুক্ত রাখা হয় এবং প্রত্যেক রাস্তায় রয়েছে লাল তীর চিহ্ন যা দেখলে সহজেই বর্হিগমন পথ খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া আমা-দর প্রতি ফ্লোর ০৩ টি ক-র জরুরী নির্গমন ছক যার মধ্যে ফ্লোর ত্যা-গর সুস্পষ্ট নি-র্দশ দেয়া আ-ছ।	কমপ্লা-য়ন্স অফিসার/ফায়ার সেইফটি অফিসার	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
০৬. কারখানায় বিপদজনক সং-ক-তর পরিচিতি	আমাদের কারখানায় বিপদজনক সংকেতগুলো ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় বিপদজনক চিহ্ন সহ লিখা এবং এই সংকেত দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও সাবধানে চলুন লিখা আছে। যেমন- প্যানেলবোর্ড, বয়লার রুম এবং জেনারেটর রুম, ফায়ার এলার্ম সুইচ ও সুইচ বোর্ড, ক্যামিকেল ব্যবহারের জায়গা, লেজার মেশিন ইত্যাদি হচ্ছে বিপদজনক জায়গা। এই সব জায়গায় উপরোক্ত চিহ্নগুলো ছাড়া ধূমপানমুক্ত সাইন ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে।	কমপ্লা-য়ন্স অফিসার/ফায়ার সেইফটি অফিসার	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
০৭. অগ্নি দূর্ঘটনা সংক্রান্ড সচেতনতামূলক পোষ্টার প্রদর্শন করা।	ফ্যাক্টরীর শ্রমিক/কর্মচারীদের অগ্নি নিরাপত্তামূলক সচেতনতার জন্য সকল সিড়িতে সচেতনতামূলক পোষ্টার প্রদর্শিত অবস্থায় আছে কিনা নিশ্চিত করে।	ও-য়ল-ফায়ার অফিসার	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
০৮. ফায়ার ড্রীল	ফায়ার ড্রীল বা অগ্নি মহড়া একজন ব্যক্তিকে দূর্ঘটনাকালীন করণীয় যাবতীয় বিষয়ের উপর সার্বিক ধারণা	মহা ব্যবস্থাপক (অপারেশন) /উপ-মহা ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপ্লায়েন্স)	কোন দৈবাৎ দূর্ঘটনা ব্যতিত প্রতিমাসে ০১	ঘোষিত/অঘোষিত, প্রতিমাসে ০১ বার



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়রহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

	এনে দেয়। মেশিন বন্ধ রেখে কিভাবে জরুরী অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে নামতে হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে চুল আটশাট করে বেধে শাড়ী থাকলে তা গুছিয়ে কিভাবে নামতে হয়, কিভাবে আঙুন নিভাতে হয়, কিভাবে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র চলাতে হয়, কেউ আহত হলে কি করতে হয় ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়। তারও আগে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নোটিশ প্রতিটি সেকশান ইনচার্জকে দেওয়া হয়। মহড়া ঘোষিত আবার কখনো অঘোষিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এ ব্যাপারে নিরাপত্তা বিভাগকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়।	/ ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)/ ব্যবস্থাপক (ই এম এস)/ব্যবস্থাপক(প্রশাসন ও মানব সম্পদ)/ ব্যবস্থাপক (কমপ্লা-য়ন্স)/মেডিকেল অফিসার/কমপ্লা-য়ন্স অফিসার/ ওয়েলফেয়ার অফিসার/সেফটি অফিসার/ সিকিউরিটি ইনচার্জ/ মেইন্ট্যান্যান্স বিভাগ/সিকিউরিটি সুপারভাইজার/ইলেক্ট্রিশিয়ান/ মেকানিক্স/সিকিউরিটি গার্ড/ অগ্নি নির্বাপন দল/উদ্ধারকারী দল/প্রাথমিক চিকিৎসা দল	বার	
০৯. ফায়ার লাইসেন্স নবায়ন	বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স এর নিয়ম মোতাবেক প্রতি বছর ফায়ার লাইসেন্স নবায়ন করা হয়।	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)	বছরে ০১ বার	প্রয়োজন অনুযায়ী
১০. নিকটস্থ হাসপাতালের সাথে চিকিৎসা চুক্তি।	গুরুতর জখম এবং জরুরী এম্বুলেন্স সেবার জন্য চুক্তিকৃত গন-স্বাস্থ্য হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং পাঠানো হয়।	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)	প্রতি ০২ বছর অন্তর	প্রয়োজন অনুযায়ী
১১. ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট	ফ্যাক্টরীর বর্জ্য যেমন বুট, পলি, কার্টন, মেশিন ওয়েল, খালি সুতার কোন, ব্রোকেন বা নষ্ট টিউব লাইট, ব্রোকেন হার্ড প্লাস্টিক, অপ্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদী এবং কেমিকেল ব্যবহারকৃত খালি ড্রাম নিরাপদে সতর্কতার সাথে সংরক্ষন করা হয় যাতে কোন অগ্নি দুর্ঘটনার সৃষ্টি না হয়।	ব্যবস্থাপক (ই এম এস)	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
১২. অগ্নি নির্বাপন ও প্রাথমিক চিকিৎসা রি-ফ্রেশার্স প্রশিক্ষন কর্মসূচী	ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষন ও রি-ফ্রেশার্স প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।	-মডি-কল অফিসার কমপ্লা-য়ন্স অফিসার/ফায়ার সেইফটি অফিসার	মাসে ০১ বার	ট্রিনিং সময়সূচী অনুযায়ী।
১৩. কার পার্কিং	ফ্যাক্টরীতে নির্দিষ্ট স্থানে কার পার্কিং এর ব্যবস্থা আছে যাতে জরুরী মুহুর্তে বহিঃগমনে কোন সমস্যা না হয় বা দুর্ঘটনা না ঘটে।	সিকিউরিটি সুপাঃ এবং সিকিউরিটি বিভাগ	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
১৪. বর্জ্যপাত নিরোধক নিরীক্ষন	বর্জ্যপাত নিরোধক ব্যবস্থা কার্যকর আ-ছ কি না তা পর্য-বক্ষন করা।	-মইন্ট্যা-নন্স বিভাগ এবং ইলেক্ট্রিশিয়ান	মাসে ০১ বার	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়
১৫. ফায়ার রাউন্ড চেক লিষ্ট	দৈনিক ফায়ার রাউন্ড চেক লিষ্ট পর্য-বক্ষন এবং সে মোতা-বক ব্যবস্থা গ্রহন।	সিকিউরিটি সুপাঃ/ সিকিউরিটি বিভাগ/ -মইন্ট্যা-নন্স বিভাগ/ইলেক্ট্রিশিয়ান	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়	দৈনিক ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়ারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

১৬. ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সমূহ- শ্রমিক/কর্মচারী-দর অগ্নি দূর্ঘটনার কারণ সমূহ অবগত করা।	বিভিন্ন কাজের জন্য যেসব ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কাজ করে তাদের কাজ শুরু করার পূর্বেই মৌখিক ভাবে অগ্নি দূর্ঘটনা কারণ সমূহ অবহিত করা হয় যাতে অগ্নি দূর্ঘটনা না ঘটে।	কমপ্লা-য়ন্স অফিসার/ফায়ার সেইফটি অফিসার	প্রয়োজনসারে	প্রয়োজনসারে
১৭. ফ্লিম প্রদর্শন।	ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীদের নিয়মিত ফ্লিম প্রদর্শন-নর মাধ্যম-ম প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	কমপ্লা-য়ন্স অফিসার	প্রয়োজনসারে	প্রয়োজনসারে

অগ্নি দূর্ঘটনার করণীয় বিষয় সমূহঃ-

এতদ সংক্রান্ত বিষয়ে ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ কর্তৃপক্ষ অগ্নি নির্বাপন পরিকল্পনা গ্রহন করিয়াছে যাহা নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

- ১। আগুন লেগেছে দেখামাত্র অগ্নি নির্বাপন দল এর “এ” দল কেউ ফ্লোরে স্থাপিত ফায়ার এলার্ম বক্স এর গ-১স ভেঙ্গে সুইচ টিপে ফায়ার এলার্ম বাজাবে।
- ২। ফায়ার এলার্ম বা হুইসাল শোনা মাত্র ইলেকট্রিশিয়ান বা অগ্নি নির্বাপন দল এর “এ” দল কেউ দ্রুত ফ্লোরের মেইন সুইচ বন্ধ করবে। এবং সাবস্টেশন থেকে যত দ্রুত সম্ভব ফ্যাক্টরীর মেইন সুইচ বন্ধ করবে।
- ৩। ফায়ার এলার্ম বা হুইসাল শোনামাত্র ফায়ার ফাইটার ব্যাতিরেকে ফ্লোরের সমস্ত লোকজন যত দ্রুত সম্ভব মেশিনের সুইচ বন্ধ করে অথবা হাতের কাজ ফেলে জরুরী নির্গমন ছক অনুযায়ী সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে বলবে অগ্নি উদ্ধারকারী দলের “এফ- দল”।
- ৪। ধোঁয়াছন্ন বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে বাহির হওয়ার পথ দেখতে না পেলে দ্রুত অগ্নি উদ্ধারকারী দলের “এফ- দল” সকলকে বসে হামাগুড়ি দিয়ে বাহির হয়ে আসতে বলবে অথবা গ্যাস মাস্ক পরিধান করে বাহির হতে বলবে।
- ৫। সিকিউরিটি গার্ড বা নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাত্ ফ্যাক্টরী গেইটের ভিতরে ও বাহিরে অবস্থান নিবেন অথাৎ কর্ডন পাটির বা অস্থায়ী বেড়ার কাজ করবেন, তাছাড়া মানুষ ও গাড়ী চলাচলের জন্য সুখের রাস্তা উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করবেন।
- ৬। ফায়ার সেফটি অফিসার অগ্নি নির্বাপন দল কর্তৃক ফ্লোর /সেকশনে রক্ষিত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার নিশ্চিত করবে।
- ৭। দ্রুত নামার সুবিধার্থে নিজের জুতা বা টিফিন ক্যারিয়ার অথবা অন্য কিছু সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করবে না।
- ৮। ফ্যাক্টরী থেকে বের হয়ে রাস্তায় দাড়িয়ে গাড়ী চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।
- ৯। কারো গায়ে আগুন লেগে গেলে তখনি ফ্লোরে শুয়ে গড়াগড়ী দিতে হবে। কোন ক্রমেই দৌড়ানো যাবেনা।
- ১০। ফ্লোরে রক্ষিত বহন যোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র দিয়ে আগুন নিভানো সম্ভব না হলে প্রতি ফ্লোরে স্থাপিত ফায়ার হোজ কেবিনেটে রক্ষিত ফায়ার হোজ পাইপ ব্যবহার করবে অগ্নি নির্বাপক দলের “সি দল”।
- ১১। অগ্নি নির্বাপক দল এর এ বি সি এবং উদ্ধারকারী ডি ই এফ জি দল সমূহ আত্মবিশ্বাসী হয়ে কাজ করবে।
- ১২। ফ্লোর/সেকশন থেকে লোকজন নেমে যাওয়ার পর উদ্ধারকারী ডি ই এফ জি দল দ্রুত দূর্ঘটনা কবলিত লোকজনকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দলের কাছে নিয়ে যাবে এবং প্রয়োজনে ফ্যাক্টরী চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে।



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়ারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

১৩। কারখানার কোন লোকজনই কোন ভাবেই সিঁড়ি ব্যতীত অন্য কোন ভাবে নিচে নামার চেষ্টা করবে না।

১৪। অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সাথে উদ্ধারকারী ডি ই এফ জি দল তাদের উপর নিয়োজিত দায়িত্ব পালন এবং যাবতীয় মালামাল উদ্ধার করবেন।

১৫। উদ্ধার কার্যাবলী সম্পাদনের পরে লাইন করে সকল শ্রমিক এর সংখ্যা গণনা করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ পিএম এবং ফ্লোর ইনচার্জ দের সাথে নিয়ে উদ্ধারকারী ডি ই এফ জি দল এর সহযোগীতায় দিনের হাজিরা অনুযায়ী লোক সংখ্যা গণনা করবে।

৩.২ যোগাযোগ রুটিন

কার্যক্রম সমূহ Activities (What)	কম্যুনিকেশনের ধরন Procedure (How)/types of communication tools	বাস্তবায়নকারী (Who)	বাস্তবায়নের সময় (When)	সময়সীমা (Time Line)
০১. সদস্যদের অবহিত করা	সভার মাধ্যমে (সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষন করা হয়)	উপ-মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপন্টায়োল)	অগ্নি নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত / পরিবর্ধন /ইন্টারনাল অডিট এর পর	ট্রেনিং সময়সূচী অনুযায়ী।
০২. সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।	সভার মাধ্যমে (সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষন করা হয়)	উপ-মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপন্টায়োল)	অগ্নি নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত / পরিবর্ধন /ইন্টারনাল অডিট এর পর	ট্রেনিং সময়সূচী অনুযায়ী।
০৩. মিডলেভেল কর্মকর্তাদের অবহিত করা।	সভার / প্রশিক্ষনের মাধ্যমে (সভা/প্রশিক্ষনের সময় ও কার্যবিবরণী সংরক্ষন করা হয়)	উপ-মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপন্টায়োল)	অগ্নি নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত / পরিবর্ধন /ইন্টারনাল অডিট এর পর	ট্রেনিং সময়সূচী অনুযায়ী।
০৪. অগ্নি নির্বাপন দল সদস্যদের অবহিত করা	সভার / প্রশিক্ষনের মাধ্যমে (সভা/প্রশিক্ষনের সময় ও কার্যবিবরণী সংরক্ষন করা হয়)	ফায়ার সেফটি অফিসার ও কমপ্লা-য়ন্স অফিসার	যত শীঘ্রই সম্ভব সকল সদস্যদের	ট্রেনিং সময়সূচী অনুযায়ী।
০৪. প্রাথমিক চিকিৎসা দল সদস্যদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষন প্রদান করা	সভার / প্রশিক্ষনের মাধ্যমে (সভা/প্রশিক্ষনের সময় ও কার্যবিবরণী সংরক্ষন করা হয়)	-মডি-কল অফিসার	যত শীঘ্রই সম্ভব সকল সদস্যদের	ট্রেনিং সময়সূচী অনুযায়ী।
০৫. কাজে যোগদানকৃত নতুন শ্রমিক/কর্মচারীদের অবহিত করা হয়।	সভার / প্রশিক্ষনের মাধ্যমে (সভা/প্রশিক্ষনের সময় ও কার্যবিবরণী সংরক্ষন করা হয়)	ফায়ার সেফটি অফিসার ও কমপ্লা-য়ন্স অফিসার	কাজে যোগদানের পর যত শীঘ্রই সম্ভব।	ট্রেনিং সময়সূচী অনুযায়ী।
০৬. পুরাতন শ্রমিক/কর্মচারীদে অবহিত করা।	সভার / প্রশিক্ষনের মাধ্যমে (সভা/প্রশিক্ষনের সময় ও কার্যবিবরণী সংরক্ষন করা হয়)	ফায়ার সেফটি অফিসার ও কমপ্লা-য়ন্স অফিসার	যত শীঘ্রই সম্ভব সকল পুরাতন শ্রমিক/কর্মচারীদের	ট্রেনিং সময়সূচী অনুযায়ী।



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়ারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

০৭. ফ্লিম প্রদর্শন।	অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ড্রুফ্লিম প্রদর্শনে মাধ্যমে	ফায়ার সেফটি অফিসার, কমপ্লা-য়ন্স অফিসার	যত শীঘ্রই সম্ভব সকল শ্রমিক/কর্মচারীদের	প্রয়োজন অনুযায়ী
০৮. ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অবহিত করা।	মৌখিকভাবে অবহিত করতে হবে।	ফায়ার সেফটি অফিসার, কমপ্লা-য়ন্স অফিসার	কাজে যোগদানের আগে যত শীঘ্রই সম্ভব।	প্রয়োজন অনুযায়ী
০৯. ক্যামিকেল হ্যান্ডলিং প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে (প্রশিক্ষণের সময় ও কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করা হয়)	ব্যবস্থাপক (ই এম এস)	যত শীঘ্রই সম্ভব সকল ক্যামিকেল ব্যবহারকারী শ্রমিক/কর্মচারীদের	ট্রেনিং সময়সূচী অনুযায়ী।
১০. সিকিউরিটি দলকে অবহিত করা।	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে (প্রশিক্ষণের সময় ও কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করা হয়)	উপ-মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপন্টায়ন্স)	প্রতিমাসে ০১ বার	ট্রেনিং সময়সূচী অনুযায়ী।

৩.৩ ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল রুটিন

কার্যক্রম সমূহ Activities (What)	কম্যুনিকেশনের ধরন Procedure (How)	বাস্তবায়নকারী (Who)	বাস্তবায়নের সময় (When)
০১. ইন্টারনাল অডিট	নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ইন্টারনাল অডিট করা হবে : ক) শ্রমিক/কর্মচারীদের ইন্টারভিউ। খ) কর্মকর্তাদের ইন্টারভিউ। গ) অগ্নি নির্বাপন দল ও প্রাথমিক চিকিৎসা দলের সদস্যদের ইন্টারভিউ। গ) ডকুমেন্ট পরিষ্কা। ঘ) চাক্ষুষ নিরীক্ষণ। প্রশিক্ষণ রুটিন ও সময়সূচী সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।	ব্যবস্থাপক (কমপ্লা-য়ন্স)	প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে
০২. রিপোর্টিং	# অডিট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্যাগুলোর ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরী করা। # সদস্য ও সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত করা। # সমস্যার কারণ নির্ণয় করা। # ক্যাপ তৈরী করা।	উপ-মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপন্টায়ন্স)	যত শীঘ্রই সম্ভব।
০৩. কন্ট্রোল	# পুনঃ কোন সম্ভাব্য ঘটনার জন্য বিপদ বিশ্লেষণ করা। # নিবারণ কার্যাবলী – আয়ত্বাধীন কোন সমস্যা পুনঃ হলে নিবারণের	উপ-মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপন্টায়ন্স)	প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়রহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

	জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহন করা হইবে।		
০৪. রিমেডিয়েশন	# যদি ফিডব্যাক এর ফলাফলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবর্তন দরকার হয়, তদানুসারে পরিবর্তন করিতে হইবে।	উপ-মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ, প্রশাসন ও কমপন্টয়েন্স)	প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে

৪. যোগাযোগ ও বাস্তবায়ন

৪.১ যোগাযোগ :

যোগাযোগ রুটিন (৩.২) অনুসরণ করতে হবে।

৪.২ বাস্তবায়ন :

বাস্তবায়ন রুটিন (৩.১) অনুসরণ করতে হবে।

৫. ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল

ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল রুটিন (৩.৩) অনুসরণ করতে হবে।

অগ্নিকাণ্ডে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যাদী :

ক্রমিক	সরঞ্জামাদী	কার্যক্রম	রেফারেন্স/সূত্র
০১.	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র	ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ এ অগ্নিনির্বাপন নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে প্রতি ফ্লোরে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র দেওয়া আছে। যাতে সহজেই কারখানার অভ্যন্তর-র অগ্নিনির্বাপন করতে সক্ষম হবে এবং এগুলো ব্যবহারের নিয়মাবলী বাংলা ভাষায় লিখা আছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ABC ড্রাই পাউডার ও Co2 কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রত্যেকটিতে রয়েছে পরিদর্শন কার্ড, সপ্তাহে এক বার এগুলি পরিদর্শন করা হয় এবং কোন ত্রুটি পেলে তা পুনঃস্থাপন করা হয় এবং সকল অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়ের মধ্যে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রের সকল উপাদান খালী করে পুনরায় রিফিল করা হয়।	“ফায়ার সার্ভিস রুলস্ - ১৯৬১” এবং উক্ত রুল-সর ২৫শে মে ১৯৯৯ তারিখ প্রকাশিত এস.আর.ও নং ১০৯ আইন ৯৯ দ্বারা Warehouse Workshop of Garments Industries এর জন্য প্রদত্ত Standard - IX এবং Standard - X, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ইং এর আলোকে এবং ২০১৩ইং সালের সংশোধিত ধারা অনুযায়ী অগ্নি নিরাপত্তা নীতিমালা প্রনয়ন করা হয়েছে। এস আর ও নং-১০৯-আইন/৯৯-Fire Service Ordinance.1959 (E.P.Ord.XVII of 1959) এর Section 47 এর ক্ষমতাবলে সংশোধিত Fire Service Rules-1961 মোতাবেক।

ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়ারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

০২.	জরুরী নির্গমন ছক/ ফ্লোর ত্যাগ নির্দেশনা (Emergency Evacuation Plan)	কারখানার প্রতিটি ফ্লোরে তিনটি করে জরুরী নির্গমন ছক/ ফ্লোর ত্যাগ নির্দেশনা দেওয়া আছে। এতে রয়েছে একটি ফ্লোরের সামগ্রিক চিত্র। এই চিত্র দেখলে সহজেই যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে কোথায় অবস্থান করছেন এবং কিভাবে জরুরী অবস্থায় ফ্লোর ত্যাগ করবে।	“ফায়ার সার্ভিস রুলস্ - ১৯৬১” এবং উক্ত রুল-সর ২৫শে মে ১৯৯৯ তারিখ প্রকাশিত এস.আর.ও নং ১০৯ আইন ৯৯ দ্বারা Warehouse Workshop of Garments Industries এর জন্য প্রদত্ত Standard - IX এবং Standard - X
০৩.	ধোঁয়া সংকেত যন্ত্র (Smoke Detector)	কারখানার প্রতিটি উৎপাদন ফ্লোর, যেমনঃ সুইং, কাটিং, ফিনিসিং, ফিনিসড গুডস স্টোর, ফেব্রিকস স্টোর, ইলেকট্রিক প্যানেল বোর্ড, সাব-স্টোর, কেমিকেল স্টোল এবং অন্যান্য স্পর্সকাতর জায়গা (Sensitive Area) গুলোতে Smoke Detector স্থাপন করা আছে এবং পুরো কারখানাকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। কোন প্রকার ধোঁয়ার সৃষ্টি হলে সাথে সাথে Smoke Detector একটি Audible Sound দিয়ে বাজতে থাকবে।	“ফায়ার সার্ভিস রুলস্ - ১৯৬১” এবং উক্ত রুল-সর ২৫শে মে ১৯৯৯ তারিখ প্রকাশিত এস.আর.ও নং ১০৯ আইন ৯৯ দ্বারা Warehouse Workshop of Garments Industries এর জন্য প্রদত্ত Standard - IX এবং Standard - X
০৪.	(Fire Sprinkler)	কারখানার প্রতিটি উৎপাদন ফ্লোর, যেমনঃ সুইং, কাটিং, ফিনিসিং, ফিনিসড গুডস স্টোর, ফেব্রিকস স্টোর, সাব-স্টোর, কেমিকেল স্টোর Fire Sprinkler স্থাপন করা আছে। পুরো কারখানায় কোন প্রকার বড় ধরনের অগ্নিকান্ডের সৃষ্টি হলে Fire Sprinkler কাজ করবে।	“ফায়ার সার্ভিস রুলস্ - ১৯৬১” এবং উক্ত রুল-সর ২৫শে মে ১৯৯৯ তারিখ প্রকাশিত এস.আর.ও নং ১০৯ আইন ৯৯ দ্বারা Warehouse Workshop of Garments Industries এর জন্য প্রদত্ত Standard - IX এবং Standard - X
০৫.	ফায়ার হোজ পাইপ	কারখানার প্রত্যেক ফ্লোরে তিনটি করে হোজ পাইপ স্থাপন করা আছে, যাতে চব্বিশ ঘন্টা পানির সরবরাহ এবং এই ফায়ার হোজ পাইপটি কারখানার রিজার্ভ পানির ট্রাংক এর সাথে সংযুক্ত করা আছে। অগ্নি দূর্ঘটনা কালীন সময়ে হোজ পাইপ পরিচালনাকারী টিম এগুলো ব্যবহার করে।	“ফায়ার সার্ভিস রুলস্ - ১৯৬১” এবং উক্ত রুল-সর ২৫শে মে ১৯৯৯ তারিখ প্রকাশিত এস.আর.ও নং ১০৯ আইন ৯৯ দ্বারা Warehouse Workshop of Garments Industries এর জন্য প্রদত্ত Standard - IX এবং Standard - X
০৬.	ফায়ার এলার্ম	যে কোন ধরনের দূর্ঘটনা সম্পর্কে বা জরুরী মুহুর্তে সবাইকে সচেতন/সজাগ করার জন্য ৩টি করে ফায়ার এলার্ম ও সুইচ এবং দর্শন-যোগ্য বা ফ্ল্যাশিং লাইট স্থাপন করা আছে এবং সিকিউরিটি পোস্টে কেন্দ্রীয় সনাক্তকরণ কন্ট্রোল প্যানেল বোর্ড আছে।	“ফায়ার সার্ভিস রুলস্ - ১৯৬১” এবং উক্ত রুল-সর ২৫শে মে ১৯৯৯ তারিখ প্রকাশিত এস.আর.ও নং ১০৯ আইন ৯৯ দ্বারা Warehouse Workshop of Garments Industries এর জন্য



ষ্টারলিং ডেনিমস্ লিঃ

ধনিয়া, নয়রহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

			প্রদত্ত Standard - IX এবং Standard - X
০৭.	জরুরী বাতি	আমাদের প্রত্যেকটি ফ্লোরে আইপিএস ব্যকআপ দ্বারা জরুরী বাতি সংযোগ দেয়া আছে। ফ্লোরে দায়িত্ব প্রাপ্ত বিদ্যুৎ বিভাগের লোকজন এগুলো নিয়মিত তদারকি করেন এবং কমপ্লা-য়ন্স বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্তরা বিদ্যুৎ কর্মীদেরকে তদারকি করেন। এছাড়াও সকল সিডিঁ-ত ব্যাটারী ব্যাক আপ ইনড্রাষ্টিয়াল গ্রেড লাইন স্থাপন করা আ-ছ।	“ফায়ার সার্ভিস রুলস্ - ১৯৬১” এবং উক্ত রুল-সর ২৫শে মে ১৯৯৯ তারিখ প্রকাশিত এস.আর.ও নং ১০৯ আইন ৯৯ দ্বারা Warehouse Workshop of Garments Industries এর জন্য প্রদত্ত Standard - IX এবং Standard - X
০৮.	(Fire Pump)	কারখানার প্রতিটি উৎপাদন ফ্লোর, যমনঃ সুইং, কাটিং, ফিনিসিং, ফিনিসড গুডস ষ্টোর, ফেব্রিকস ষ্টোর, সাব-ষ্টোর, কেমিকেল ষ্টোর Fire Sprinkler স্থাপন করা আছে। পুরো কারখানায় কোন প্রকার বড় ধরনের অগ্নিকান্ডের সৃষ্টি হলে Fire Sprinkler কাজ করবে।	“ফায়ার সার্ভিস রুলস্ - ১৯৬১” এবং উক্ত রুল-সর ২৫শে মে ১৯৯৯ তারিখ প্রকাশিত এস.আর.ও নং ১০৯ আইন ৯৯ দ্বারা Warehouse Workshop of Garments Industries এর জন্য প্রদত্ত Standard - IX এবং Standard - X
০৯	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সমূহ	অন্যান্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সমূহের মধ্যে যেমনঃ গ্যাস মাস্ক/মুখোশ, হেলমেট, গাম বুট, হুক, বেলচা, হিট প্রুফ হ্যান্ড গ্লোভস্, গং বেল, চশমা, ফায়ার ব্লাংকেট, স্ট্রেচার, লক কাটার ইত্যাদী সঠিক ও কার্যকর অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। যা জরুরী অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে।	“ফায়ার সার্ভিস রুলস্ - ১৯৬১” এবং উক্ত রুল-সর ২৫শে মে ১৯৯৯ তারিখ প্রকাশিত এস.আর.ও নং ১০৯ আইন ৯৯ দ্বারা Warehouse Workshop of Garments Industries এর জন্য প্রদত্ত Standard - IX এবং Standard - X

“সমাপ্ত”